

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах  
адрес: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13  
тел.(34394) 2-06-05, E-mail:mail\_07@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108009731 от 06.10.2023 г.

дата и время составления акта: 31.10.2023 г. 14 час. 00 мин. № 513/2023-23

место составления акта: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13

**Акт внеплановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 29.09.2023 г. 10 час. 00 мин. № 66-07-01/02-3386-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000108009731 от 06.10.2023 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:  
Другов Андрей Юрьевич специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015)  
Соколов Иван Васильевич врач - бактериолог ЛКБФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»  
эксперты (экспертные организации):  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)  
Алексеев Антон Заведующий отделом санитарно-гигиенических экспертиз – врач по  
Александрович общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»  
Рябухина Татьяна врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
Викторовна эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
5. Выездная проверка проведена в отношении:  
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):



Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Муниципальное автономное 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район,  
общеобразовательное учреждение " пгт Натальинск, Садовая ул., 36  
Натальинская средняя  
общеобразовательная школа"

Филиал МАОУ "Натальинская СОШ" - 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район,  
Марийключиковская начальная школа с. Марийские Ключики, Советская ул., 17

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАТАЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; 623320, Свердловская обл., Красноуфимский  
район, пгт. Натальинск, САДОВАЯ УЛИЦА., 36; ОГРН 1026601229874 ИНН 6619006190

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 18.10.2023 г. 08 час. 30 мин. по  
31.11.2023 г. 14 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более  
80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) отбор проб (образцов);	с 18.10.2023 г. 12:00 по 18.10.2023 г. 13:00	623320, Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая ул., 36	протоколы отбора проб № 513/2023-23/3-513/2023-23/4 от 18.10.2023г
2) отбор проб (образцов);	с 18.10.2023 г. 10:10 по 18.10.2023 г. 11:30	623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики, Советская ул., 17	протоколы отбора проб № 513/2023-23/1 - 513/2023-23/2 от 18.10.2023г.
3) испытание	с 18.10.2023 г. по 27.10.2023 г.	623300, Свердловская обл., ул. Советская, 13 623300, Свердловская обл., ул. Бытовая, 3	протоколы испытаний № 07/07167-23 от 23.10.2023г., № П-07/03456-23 от 20.10.2023г., № 07/07168-23 от 23.10.2023г., № П-07/03457-23 от 20.10.2023г.;
4) экспертиза	с 18.10.2023 г. по 30.10.2023 г.	623300, Свердловская обл., ул. Советская, 13	Экспертное заключение № 66-20-007/07-17-2701-2023 от 30.10.2023 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:  
МАОУ «Натальинская СОШ» (623320, Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая ул., 36)

1. Копия Приказа Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский округ № 39-к от 12.09.2023г. о приеме Марковой С.В. на должность директора МАОУ «Натальинская СОШ»;

2. Копия Выписки из реестра недвижимости на земельный участок;

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 23.12.2015 г. на здание, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

4. Выкопировка из технического паспорта школы на помещения пищеблока;

5. Информация по организации питания детей;

6. Справка о количестве детей МАОУ «Натальинская СОШ»;

7. Список работников пищеблока МАОУ «Натальинская СОШ», Филиала МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа;

8. Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2023г., утвержденный директором МАОУ «Натальинская СОШ» Марковой С.В.;



9. Список контингентов МАОУ «Натальинская СОШ», подлежащих периодическим медицинским осмотрам по состоянию на 2023г., утвержденный директором МАОУ «Натальинская СОШ» Марковой С.В.;
  10. Копии индивидуальных заключений предварительного/периодического медицинского осмотра на сотрудников пищеблока в количестве 7 шт.;
  11. Программа производственного контроля МАОУ «Натальинская СОШ», филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа, утвержденная директором МАОУ «Натальинская СОШ» Марковой С.В. 07.09.2022г., Приказ № 01-10/174а от 07.09.2022г.;
  12. Копия Акта №1 проверки школьной столовой комиссией по контролю за организацией и качеством питания обучающихся МАОУ «Натальинская СОШ» от 25.09.2023г.;
  13. Контракт № 18 на поставку продуктов питания от 30.08.2023г. (Поставщик – ИП Байдин С.Н., Заказчик – МАОУ «Натальинская СОШ»);
  14. Контракт № 20 на поставку продуктов питания от 30.08.2023г. (Поставщик – ООО «ГАЛС», Заказчик – МАОУ «Натальинская СОШ»);
  15. Контракт № 21 на поставку продуктов питания от 01.10.2023г. (Поставщик – ИП ГКФХ Галимов М.С., Заказчик – МАОУ «Натальинская СОШ»);
  16. Контракт № 17 на поставку продуктов питания от 30.08.2023г. (Поставщик – ИП Голенищева И.В., Заказчик – МАОУ «Натальинская СОШ»);
  17. Примерное десятидневное меню завтраков, обедов для учащихся 7-11 лет/с 12 лет и старше (сезон – осенний), утвержденное директором МАОУ «Натальинская СОШ» Марковой С.В., Приказ № 01-10/169 от 01.09.2023г.;
  18. Копии фактического меню за период с 10.10.2023г. по 18.10.2023г.;
  19. Копия Журнала бракеража готовой кулинарной продукции;
  20. Копия Журнала контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств;
  21. Копия Журнала учета проведения генеральных уборок;
  22. Копия Гигиенического журнала;
  23. Копия Журнала учета температуры и влажности в складских помещениях;
  24. Копия Журнала учета температурного режима холодильного оборудования;
  25. Копии товарно-транспортных накладных;
  26. Личные медицинские книжки сотрудников пищеблока в количестве 4 шт.;
  27. Сертификаты профилактических прививок сотрудников пищеблока в количестве 4 шт.;
  28. Скан-копия Программы ХАССП МАОУ «Натальинская СОШ», филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа, утвержденной директором МАОУ «Натальинская СОШ» Марковой С.В. 01.09.2023г., Приказ № 01-10/149 от 31.08.2023г.
- Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа (623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики, Советская ул., 17)**
1. Копия Приказа МАОУ «Натальинская СОШ» № 01-11/136 от 21.08.2023г. о назначении на должность заведующей филиала МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа Соболеву Наталью Валерьевну;
  2. Копия Выписки из реестра недвижимости на земельный участок;
  3. Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 14.12.2015 г. на здание, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
  4. Выкопировка из технического паспорта школы на помещения пищеблока;
  5. Информация по организации питания детей в филиале;
  6. Справка о количестве детей филиала МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа;
  7. Копия Приказа МАОУ «Натальинская СОШ» № 01-10/171 от 01.09.2023г. «О создании бракеражной комиссии в МАОУ «Натальинская СОШ», в филиале МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа на 2023-2024 учебный год»;
  8. Копия Акта проверки школьной столовой родителями от 11.10.2023г.;
  9. Копия Приказа МАОУ «Натальинская СОШ» № 01-10/169 от 01.09.2023г. «Об утверждении меню»;
  10. Копии фактического меню за период с 11.10.2023г. по 18.10.2023г.;
  11. Копия Журнала бракеража готовой кулинарной продукции;
  12. Копия Журнала режима проведения генеральных уборок;
  13. Копия Журнала здоровья;
  14. Копия Журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
  15. Копия Журнала приготовления рабочих растворов «Део-хлор»;
  16. Копия Журнала учета температурного режима холодильного оборудования;
  17. Копия Журнала учета температуры и влажности в складских помещениях;
  18. Копии товарно-транспортных накладных;
  19. Личные медицинские книжки сотрудников пищеблока в количестве 2 шт.;
  20. Сертификаты профилактических прививок сотрудников пищеблока в количестве 2 шт.



12. По результатам выездной проверки установлено:

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Натальинская средняя общеобразовательная школа" (623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая ул., 36)**


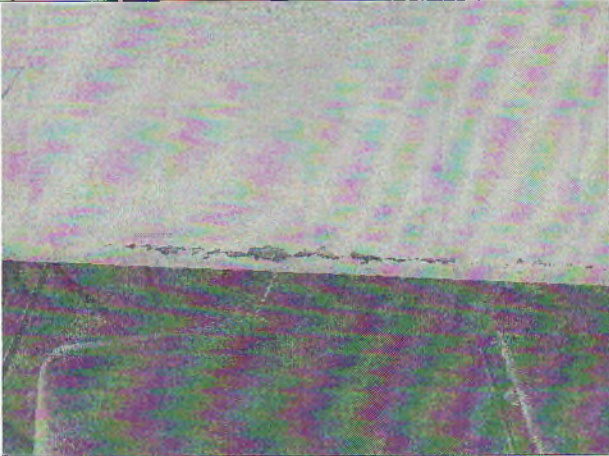
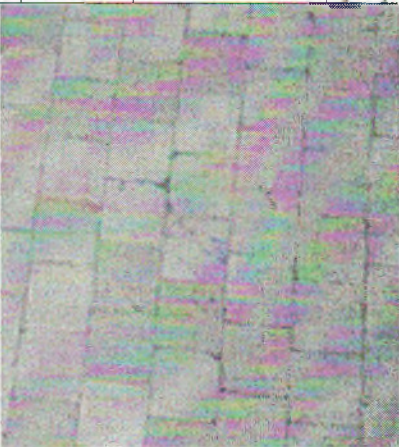



**Выявлены нарушения обязательных требований**

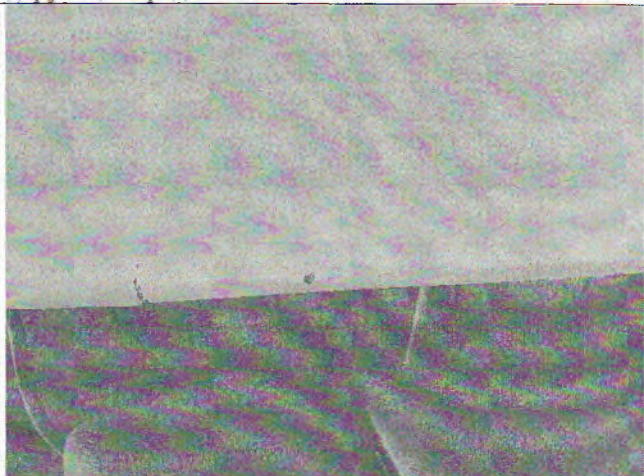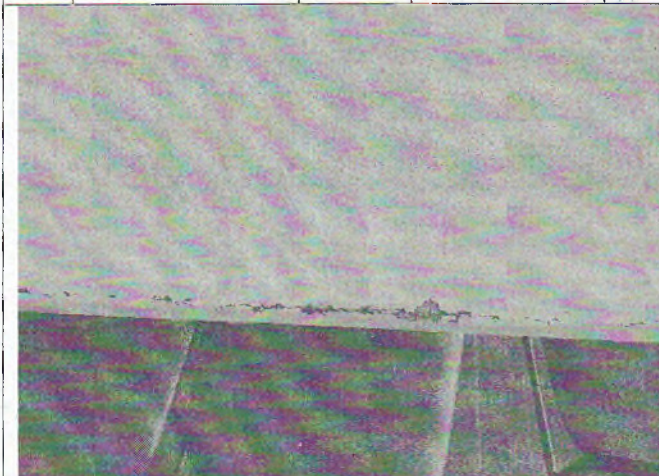

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.10.	ст.17 п.1	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: MAOY «Натальинская СОШ», расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая ул., 36, установлено, что на пищеблоке нарушаются правила мытья столовой посуды, а именно по результатам лабораторных исследований в смывах с чистых тарелок обнаружены БГКП (санитарно - показательные микроорганизмы), исследованная проба в объеме проведенных исследований не соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды» по показателю БГКП (результат исследований - «обнаружено», при нормативе - «отсутствие»). Данное нарушение подтверждается протоколом испытаний № П-07/03457-23 от 20.10.2023 г., выданным ИЛЦ Красноуфимского филиала Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015г., экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 66-20-007/12-2689-2023 от 27.10.2023 г., выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015г.
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	ст.17 п.1, ст.17 п.2	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: MAOY «Натальинская СОШ», расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая ул., 36, установлено, что в обеденном зале имеются столы с дефектами покрытия в виде сколов, не позволяющими проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.



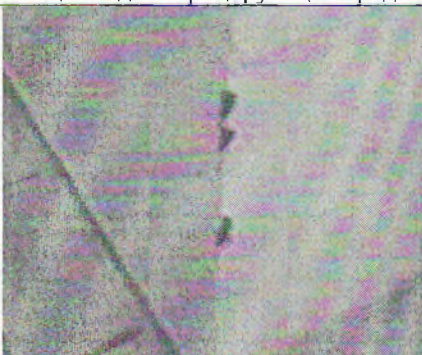


				
3.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.5.2. 2.16.	ст.23 п.1 ст.17 п.1	В ходе проведения экспертизы 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: MAOY «Натальинская СОШ», расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая ул., 36, установлено, что на пищеблоке в горячем цехе отделка пола имеет повреждения (дефекты) в виде сколов, затрудняющие проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
				
4.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.5.3. 2.16.	ст.23 п.1 ст.17 п.1	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: MAOY «Натальинская СОШ», расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая ул., 36, установлено, что на пищеблоке в моечной кухонной и столовой посуды отделка стены имеет повреждения (дефекты) в виде сколов, затрудняющие проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
				



5.	СанПиН 3.3686-21	2423. устранено	ст.29 п.1, ст. 35	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл. Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) в объекте: МАОУ «Натальинская СОШ», расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, пгт Натальинск Садовая ул., 36, установлено, что в сертификатах профилактических прививок отсутствуют сведения вакцинации либо лабораторном обнаружении антител к вирусу гепатита А у сотрудника пищеблока Могильниковой В.И. 06.11.1979 г.р. (кухонный рабочий, дата устройства на работу 06.10.2022 г.).
----	------------------	-----------------	-------------------	---

**Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа (623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики, Советская ул., 17)  
Выявлены нарушения обязательных требований**



№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	ст.17 п.1	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл. Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) в объекте: Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» Марийключиковская начальная школа, расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики Советская ул., 17, установлено, что на пищеблоке в овощной цехе и моечной кухонной и столовой посуды моечные ванны для обработки овощей и мытья посуды вследствие длительного срока эксплуатации требуют замены, а именно внутренняя поверхность моечных ванн имеет следы ржавчины.

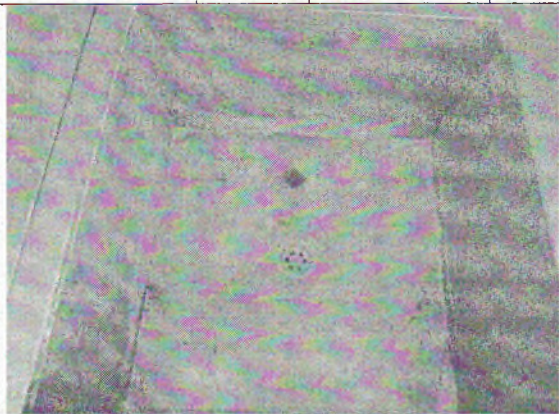



2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.15.	ст.17 п.1	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл. Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) в объекте: Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа, расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики, Советская ул., 17, установлено, что в моечной столовой и кухонной посуды водопроводные трубы имеют дефекты покрытия в виде коррозии.
----	------------------------	-------	-----------	--



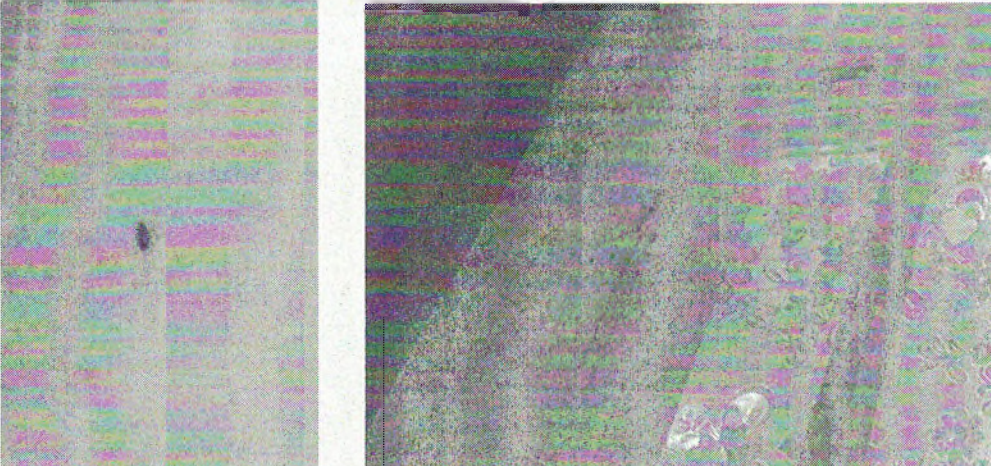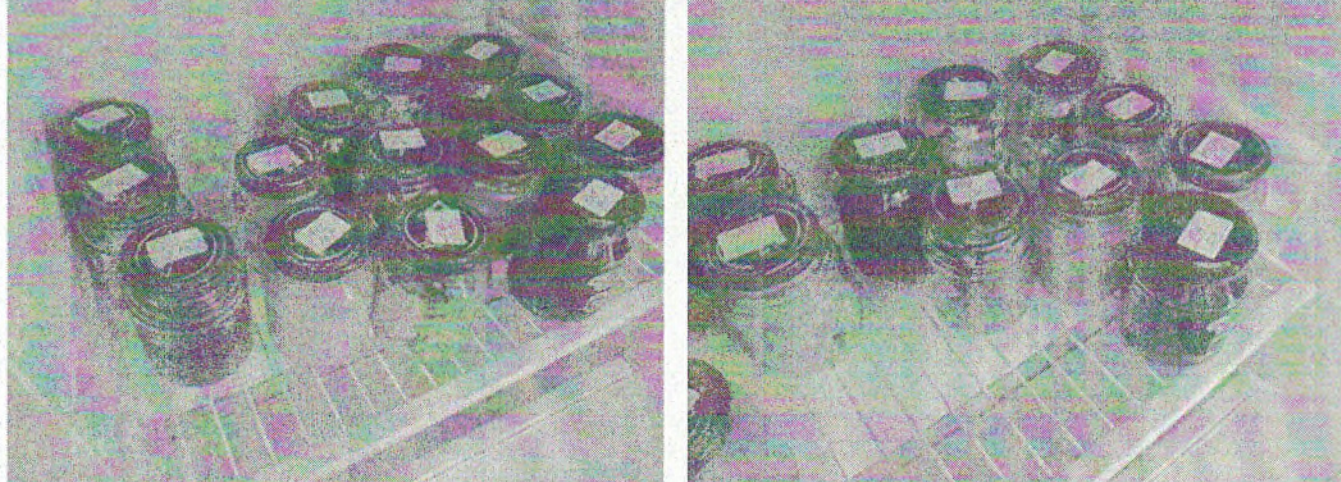

3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.23.	ст.17 п.1	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа, расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики, Советская ул., 17, установлено, что на пищеблоке в мясорыбном цехе обнаружены насекомые (мухи, жук).
				
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.17 п.1 ст.17 п.2	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа, расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики, Советская ул., 17, установлено, что в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке суточная проба отбирается не в полном объеме, а именно за 16.10.2023г. в суточной пробе на обед отсутствовали свежие помидоры, хлеб пшеничный, хлеб ржаной; за 17.10.2023г. в суточной пробе на обед отсутствовали свежие огурцы порционно, хлеб ржаной, хлеб пшеничный; также за 16.10.2023г. в суточной пробе на обед макаронные изделия отварные и бифштекс рубленый паровой отобраны в одну емкость (банку), тогда как отбор суточной пробы необходимо осуществлять в промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Данное нарушение подтверждается копиями фактического меню за 16.10.2023г., 17.10.2023г.
				

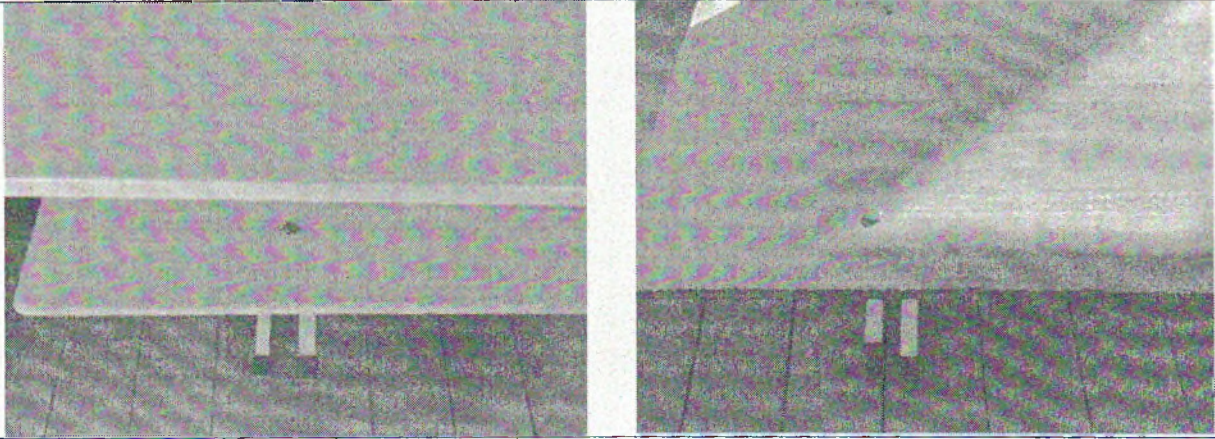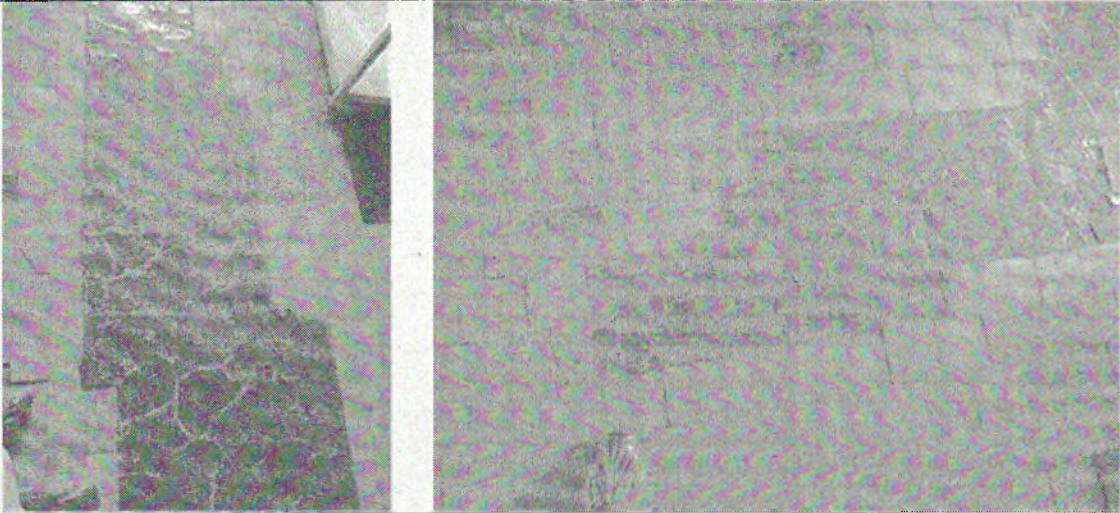

5.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	ст.17 п.1 ст.17 п.2	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа, расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики, Советская ул., 17, установлено, что в обеденном зале имеются скамьи с дефектами покрытия в виде сколов, не позволяющими проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
				
6.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.5.2. 2.16	ст.23 п.1 ст.17 п.1	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа, расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики, Советская ул., 17, установлено, что на пищеблоке в горячем цехе и моечной столовой и кухонной посуды отделка пола имеет повреждения (дефекты) в виде сколов, трещин, затрудняющие проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
				
7.	СанПиН 3.3686-21	2423. <b>устранено</b>	ст.29 п.1 Статья 35	В ходе проведения проверки 18.10.2023 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Натальинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623320, Свердловская обл., Красноуфимский район, пгт Натальинск, Садовая улица, 36) на объекте: Филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная школа, расположенном по адресу: 623320, Красноуфимский район, с. Марийские Ключики,







Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813766

Владелец Маркова Светлана Владимировна

Действителен с 04.04.2023 по 03.04.2024